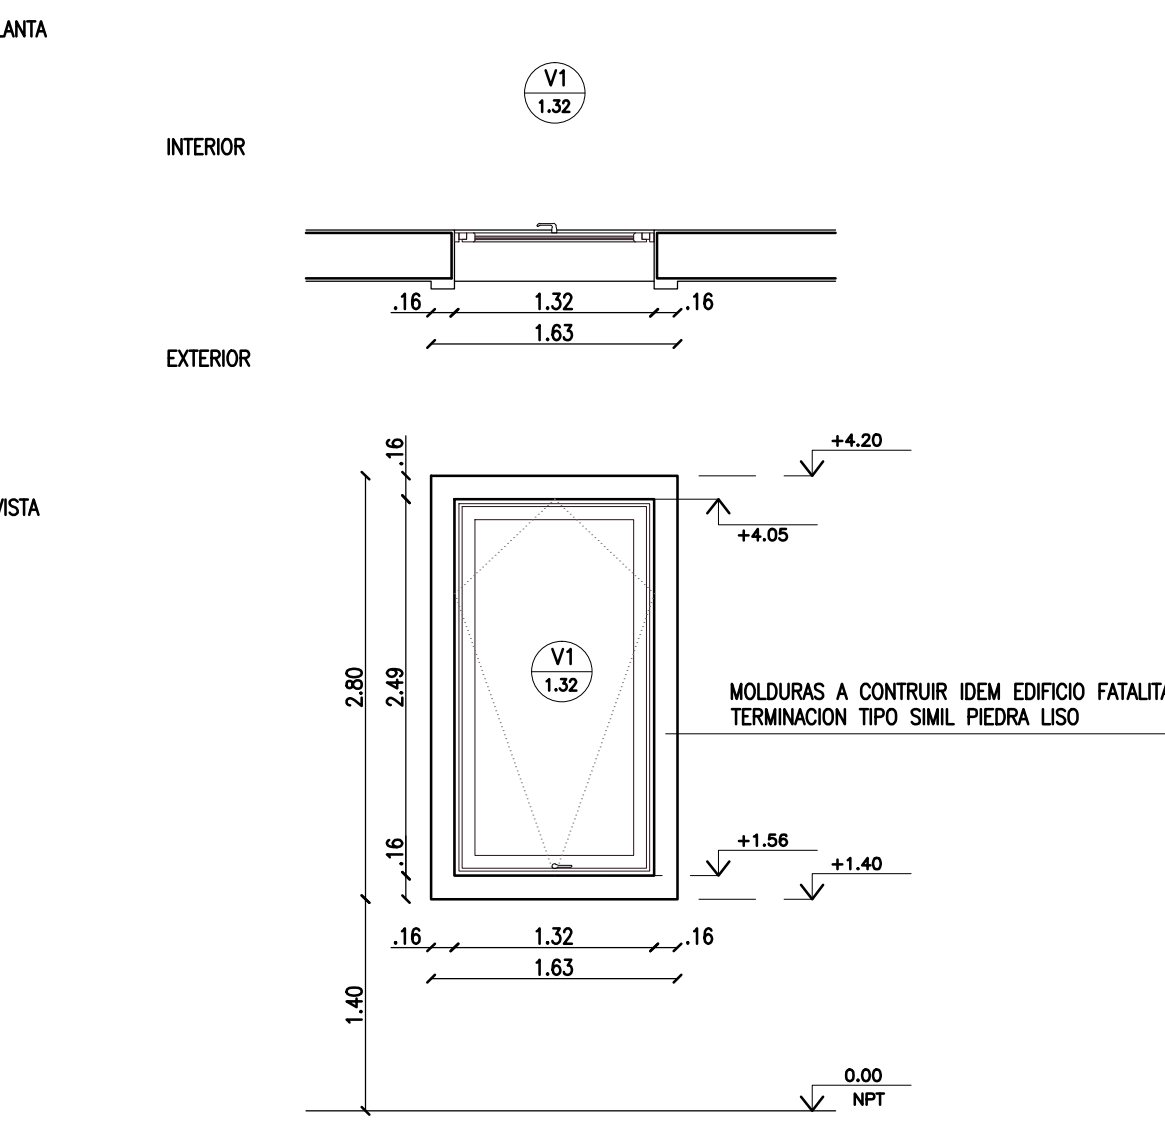
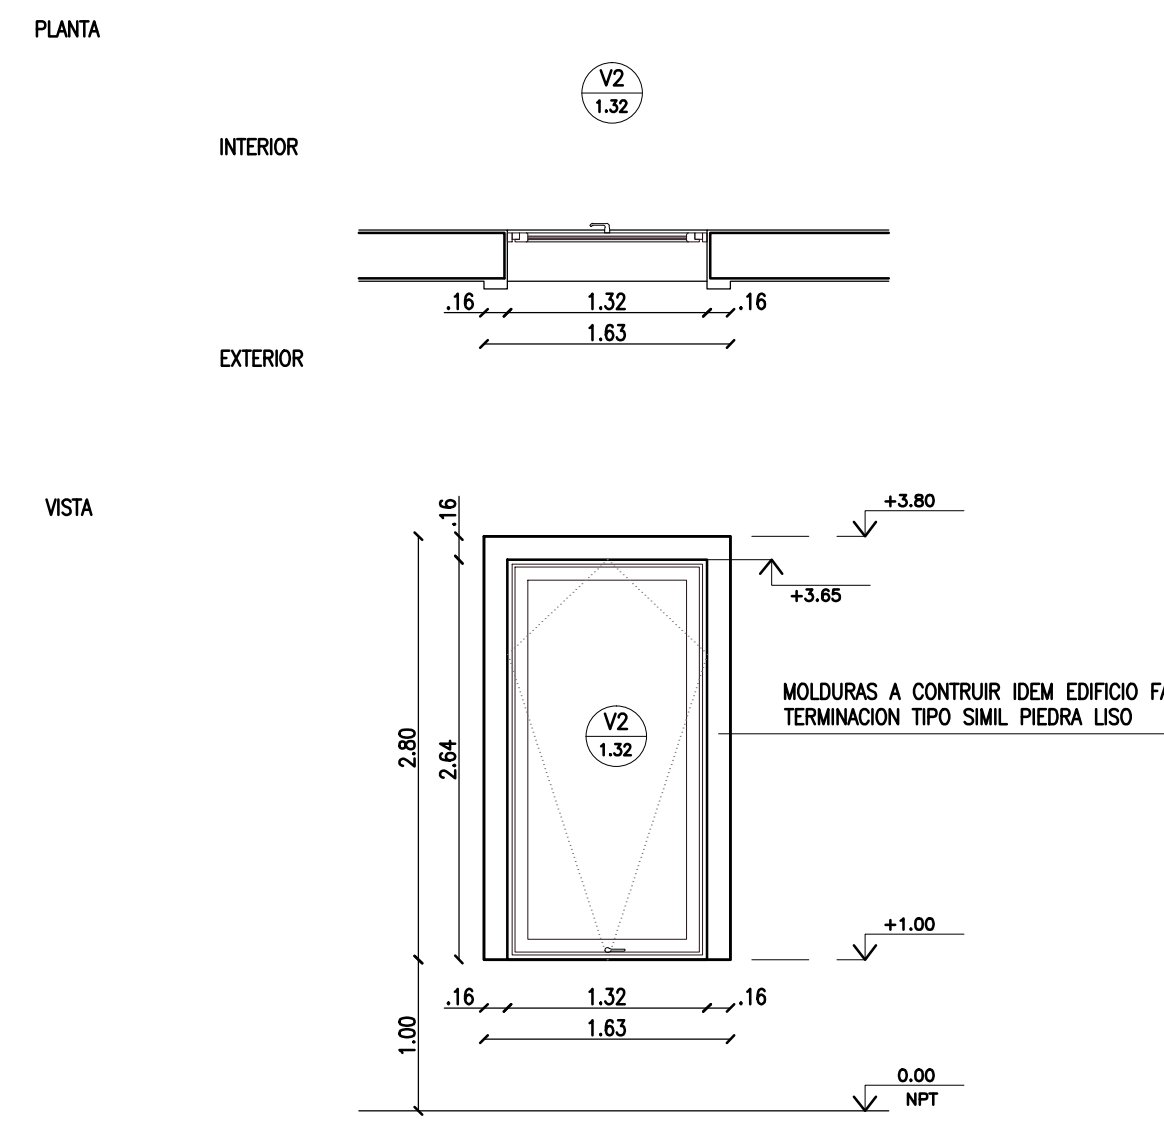
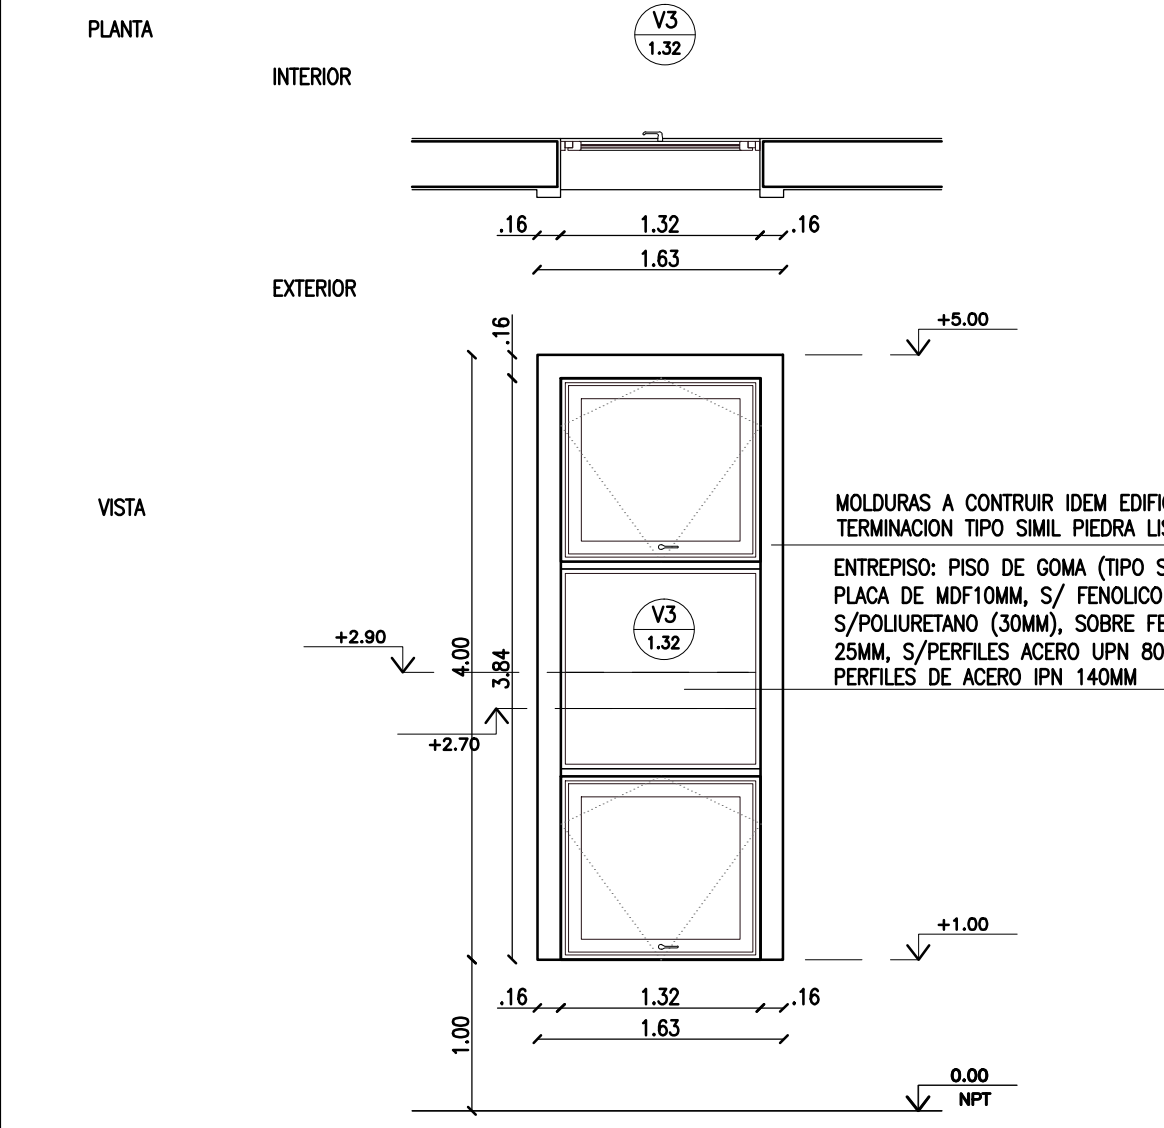


CARPINTERÍA: V1			CARPINTERÍA: V2			CARPINTERÍA: V3		
VENTANA.PROYECTABLE.DESPLAZABLE			VENTANA.PROYECTABLE.DESPLAZABLE			VENTANA.PROYECTABLE.DESPLAZABLE		
UBICACIÓN	PERIMETRO	CANTIDAD	UBICACIÓN	CABECERAS	CANTIDAD	UBICACIÓN	AREA OFICINAS	CANTIDAD
		11			8			4
PLANTA 			PLANTA 			PLANTA 		
HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SATINADO COLOR A DEFINIR		HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SATINADO COLOR A DEFINIR		HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO SATINADO COLOR A DEFINIR	
PREMARCO	DE ALUMINIO ABROCADO A MAMPOSTERIA		PREMARCO	DE ALUMINIO ABROCADO A MAMPOSTERIA		PREMARCO	DE ALUMINIO ABROCADO A MAMPOSTERIA	
SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO		SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO		SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO	
FORMA DE ABRIR	PROYECTANTE DESPLAZABLE		FORMA DE ABRIR	PROYECTANTE DESPLAZABLE		FORMA DE ABRIR	PROYECTANTE DESPLAZABLE	
HERRAJES	LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA. CIERRE DE SEGURIDAD		HERRAJES	LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA. CIERRE DE SEGURIDAD		HERRAJES	LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA. CIERRE DE SEGURIDAD	
VIDRIOS	A: DVH 3+3-9-3+3 LAMINADO EXTERIOR CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISILIDAD ESPEJADO GRIS		VIDRIOS	A: DVH 3+3-9-3+3 LAMINADO EXTERIOR CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISILIDAD ESPEJADO GRIS		VIDRIOS	A: DVH 3+3-9-3+3 LAMINADO EXTERIOR CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISILIDAD ESPEJADO GRIS	
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLAZE MAXIMO DE 1.50cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERIAS DEBERAN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 kg/m2		OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLAZE MAXIMO DE 1.50cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERIAS DEBERAN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 kg/m2		OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLAZE MAXIMO DE 1.50cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERIAS DEBERAN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 kg/m2	

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nacion

Obra: Proyecto de Remodelacion y Ampliacion
Servicio Fisiopatogenia y Servicio Enterobacterias
DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
A.N.L.I.S.

Título:
VENTANAS.ALUMINIO

Serie: CARPINTERIAS

Escala: 1:50 Revision: R2 Archivo: FPB-K25.DWG

Plano:

25